


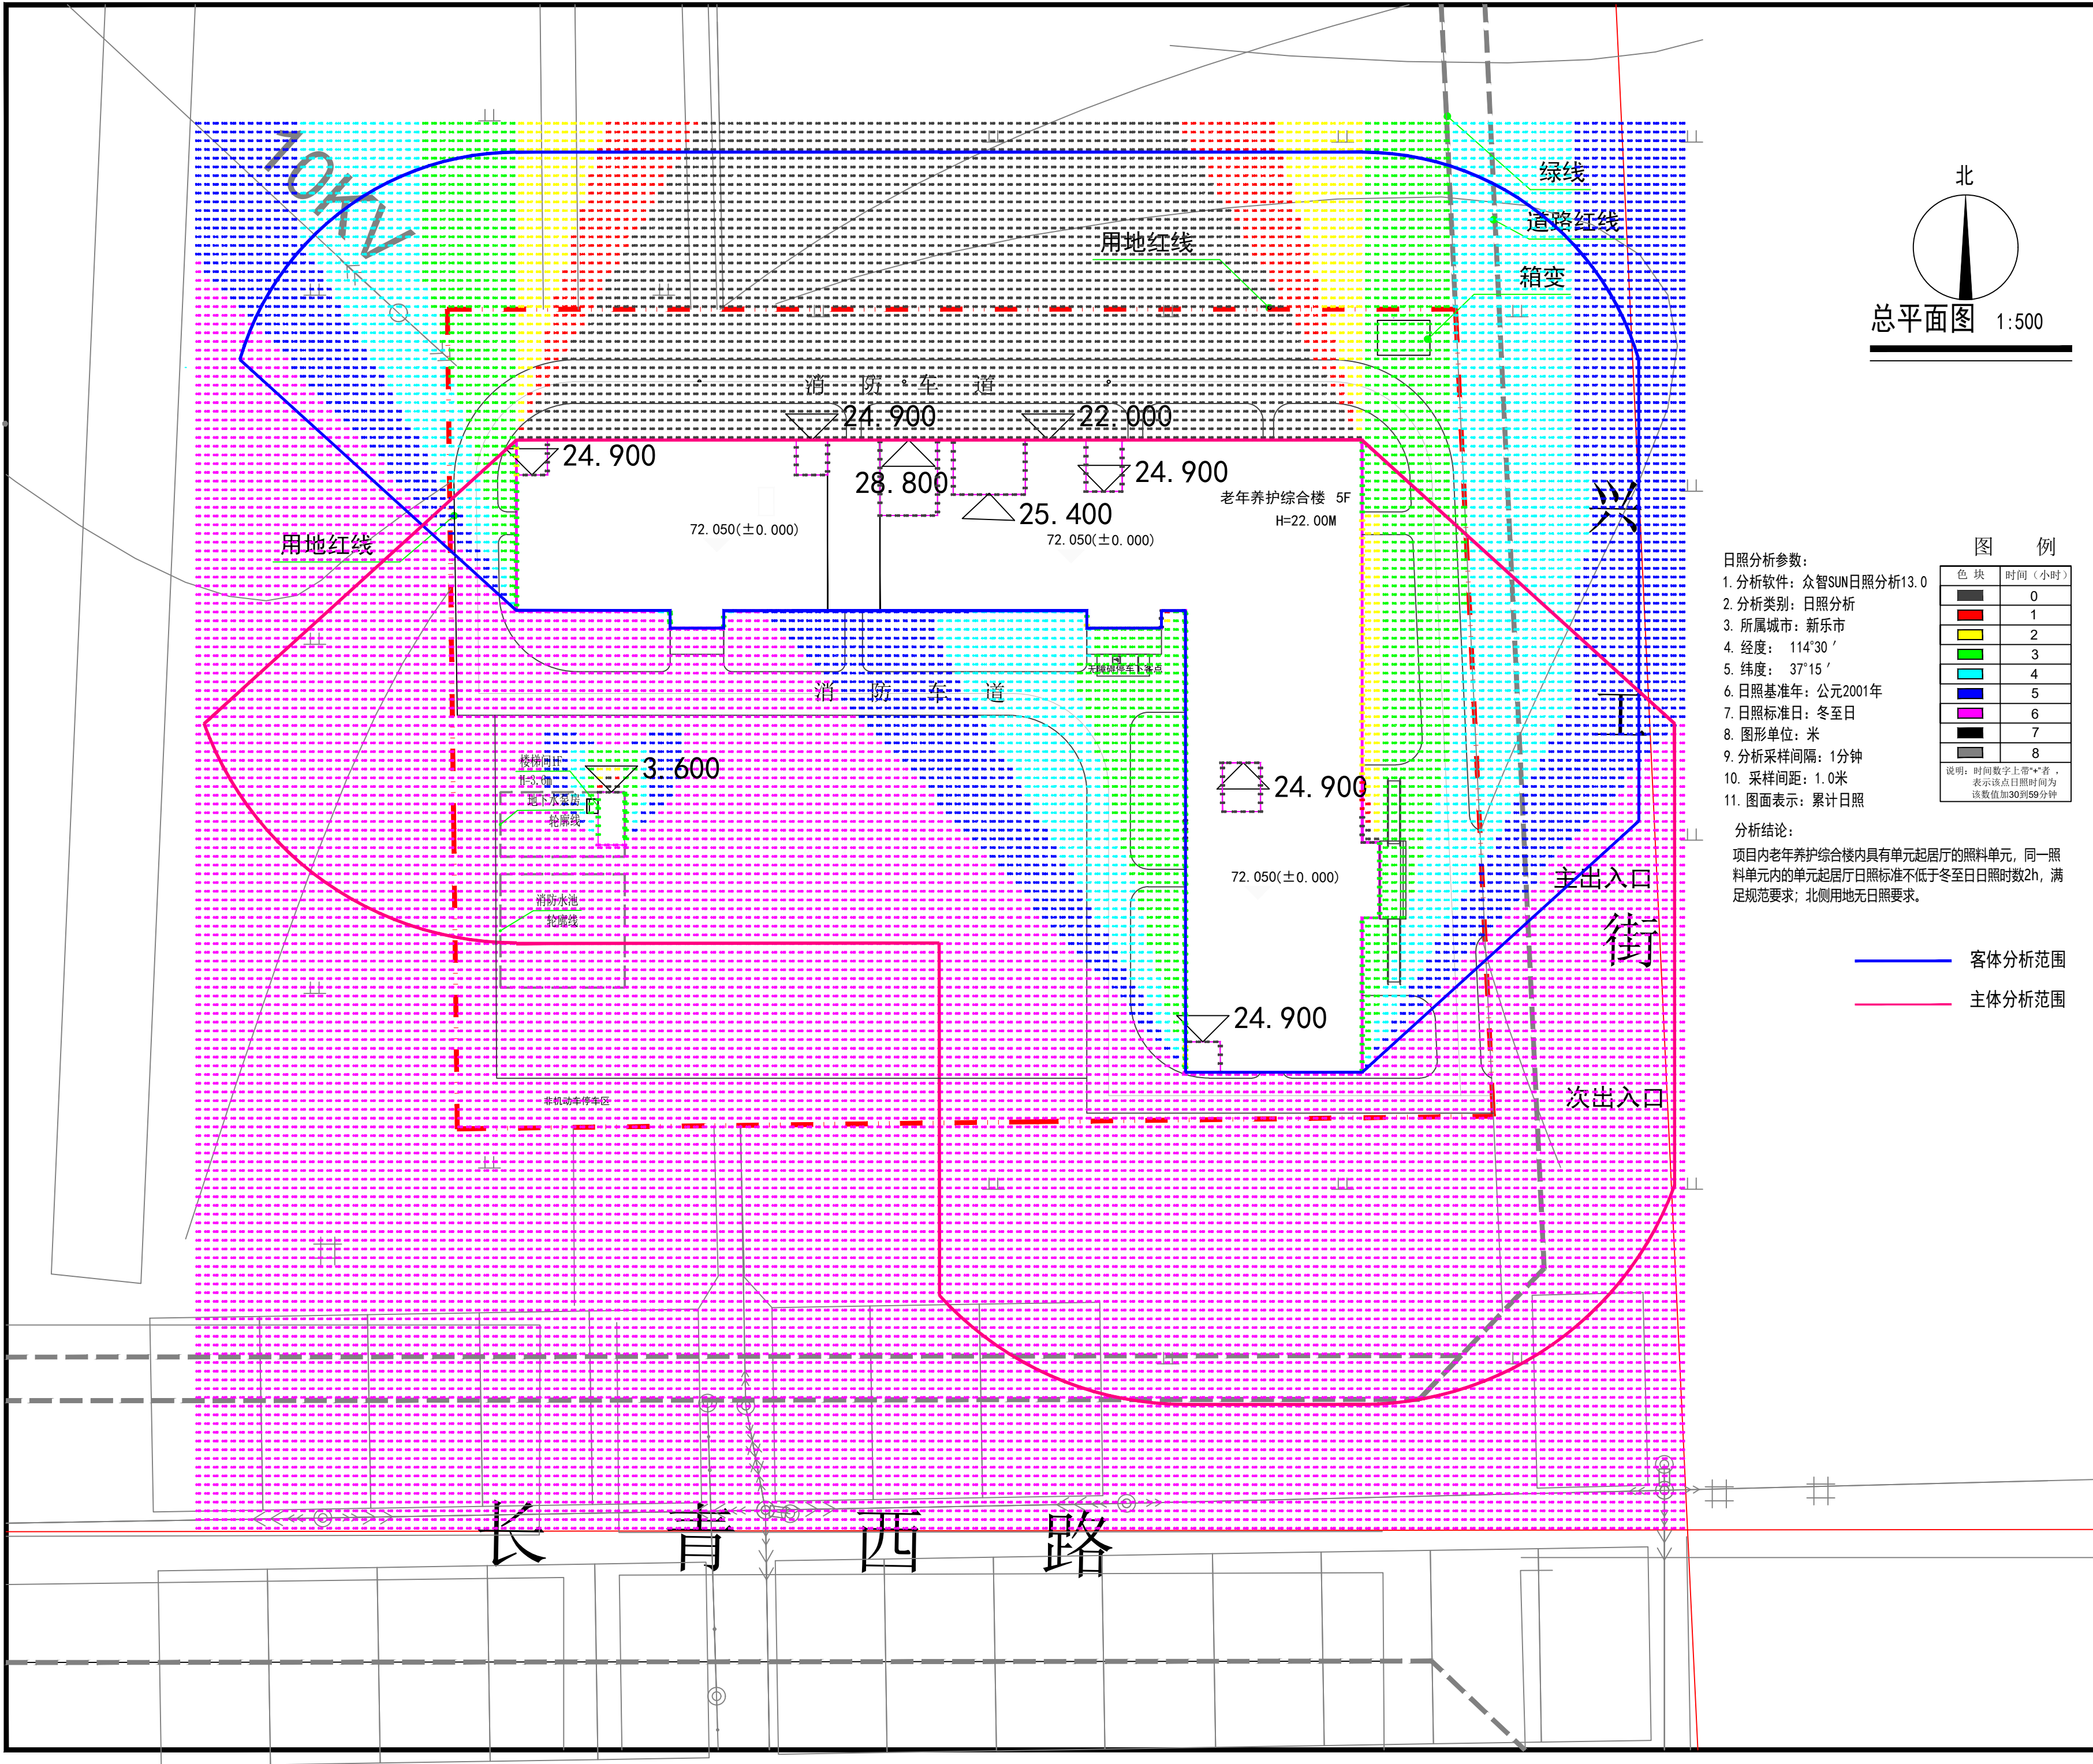

日照分析参数:
1. 分析软件: 众智SUN日照分析13.0
2. 分析类别: 日照分析
3. 所属城市: 新乐市
4. 经度: 114°30'
5. 纬度: 37°15'
6. 日照基准年: 公元2001年
7. 日照标准日: 冬至日
8. 图形单位: 米
9. 分析采样间隔: 1分钟
10. 采样间距: 1.0米
11. 图面表示: 累计日照

分析结论:
项目内老年养护综合楼内具有单元起居厅的照料单元, 同一照料单元内的单元起居厅日照标准不低于冬至日日照时数2h, 满足规范要求; 北侧用地无日照要求。

—— 客体分析范围
—— 主体分析范围

图 例	
色 块	时 间 (小 时)
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
说明: 时间数字上带“+”者, 表示该点日照时间为该数值加30到59分钟	

	A	A版为首次	
日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description	
建设单位 Construction Institute 新乐市爱慈康养服务有限公司			
设计单位 Design Institute  上海同大规划建筑设计有限公司 Shanghai Tongda Planning & Architectural Design Co.,Ltd.			
项目名称 Project Name 新乐市爱慈康养中心建设项目			
子项名称 Sub-Project			
项目编号 Project No.		子项编号 Sub-Project No.	
职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	
审 定 Approved by	金济萌	金济萌	
审 核 Reviewed by	于海欣	于海欣	
校 对 Checked by	张 佳	张佳	
设计总负责人 Principal in charge	姚克辉	姚克辉	
专业负责人 Discipline Responsible	姚克辉	姚克辉	
设 计 Designed by	郭如兰	郭如兰	
方 案 Schemed by	郭如兰	郭如兰	
日 期 Date	2026. 07		
图纸名称 Sheet Title 日照范围内多点分析图			
专 业 Discipline		阶 段 Stage	方 案
图 号 Sheet No.		版 次 Rev.	A
执业签章 Registration Stamp			
出图签章 Release Stamp			
本图须加盖出图签章, 否则一律无效 Invalid Unless Stamped			